

SP Fire 105 Cembrit fasadskivor

Sammandrag av testresultat 2017

Nedan redovisas fakta kring fullskaletest RISE Research Institute of Sweden AB

Publ 388
Reviderad Mars 2022
Februari 2018
BSAB KBB.21 JSF


Uppdatering se: cembrit.se

Testfakta

Metod SP Fire 105, issue 5, 1994-09-09 uppfyller kraven enligt BBR 24, punkt 2, 3 och 4 §5.551 ytterväggar i klass Br1 utan restriktioner kring antal våningsplan.

Reference
6P10272

Reference
7P01292

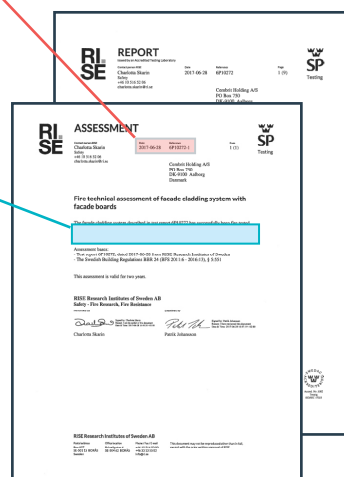

Produkter testade

Cembrit Patina
Cembrit Cover
Cembrit Solid

System/Väggkonstruktion

Fasadsystem 1 som består av träläkt, fasadskiva enligt ovan monterade med Cembrit fasadskruv.

Slutsats

Systemet med Cembrit fasadskivor på träläkt kan användas i alla typer av byggnader utan ytterligare brandutredning.