

SP Fire 105 Cembrit fasadskivor

Sammandrag av testresultat 2017

Nedan redovisas fakta kring fullskaletest RISE Research Institute of Sweden AB

Publ 388 Februari 2018
BSAB KBB.21 JSF


Uppdatering se: cembrit.se

Testfakta

Metod SP Fire 105, issue 5, 1994-09-09 uppfyller kraven enligt BBR 24, punkt 2, 3 och 4 §5.551 ytterväggar i klass Br1 utan restriktioner kring antal våningsplan.

Reference
6P10272

Reference
7P01292

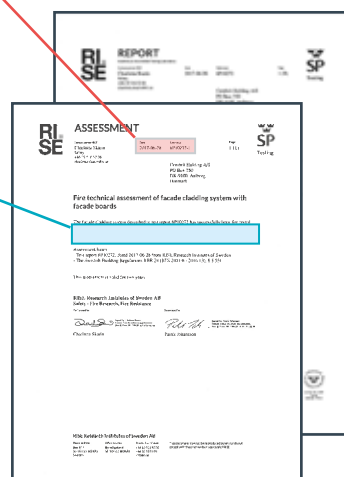

Produkter testade

Cembrit Patina
Cembrit Cover
Cembrit Solid

System/Väggkonstruktion

Fasadsystem 1 som består av träläkt, fasadskiva enligt ovan monterade med Cembrit fasadskriv.

Slutsats

Systemet med Cembrit fasadskivor på träläkt kan användas i alla typer av byggnader utan ytterligare brandutredning. Vid önskemål kan vi förse våra kunder med klassificeringsrapport från RISE Research Institute of Sweden AB, säger Joakim Pettersson Teknisk chef, Cembrit AB.